



Schnitt A-A
M 1:100



Schnitt B-B
M 1:100

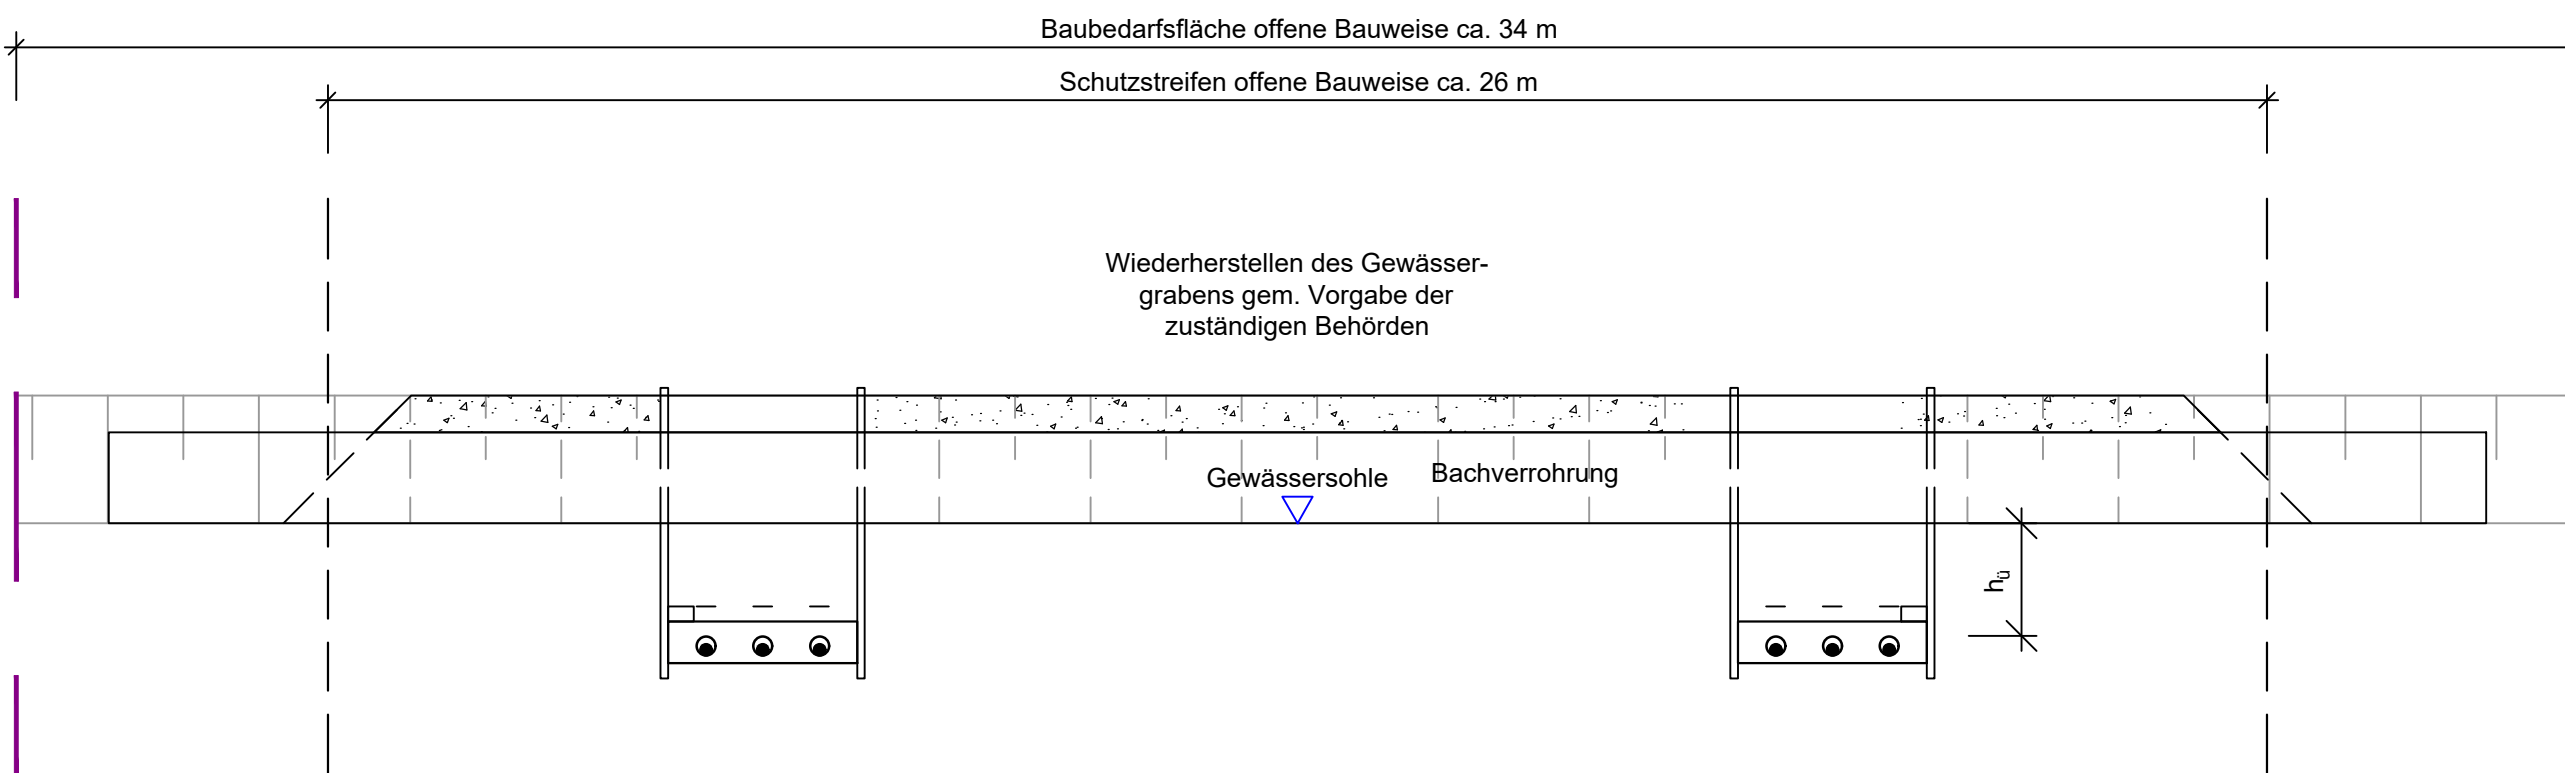

Zeichenerklärung und Hinweise

- — Achse Kabelschutzrohr offene Bauweise
- — Schutzstreifen
- Sicherheitssystem
- Begleitkabel
- Baubedarfsfläche

Überdeckungshöhe:


bei Querungen von
- Gewässer h_b = gemäß Vorgabe der zuständigen Fachbehörden

Hinweis:

Die Art der Ausführung, die erforderliche Überdeckung h_b , ggf. die Wiederherstellung des Gewässerlaufes und die Errichtung bzw. Nutzung einer temporären Überfahrt sind für eine konkrete Querung unter Beachtung der technischen Randbedingungen, der Vorgaben der zuständigen Fachbehörden sowie der für das Querungsobjekt zusätzlich geltenden einschlägigen Regelwerke zu bestimmen.

**Detail Kabelschutzrohr
(Energiekabel)**

1:25



Blatt Nr.: 06

Höchstspannungsübertragungsleitungen
- BBPIG Vorhaben Nr. 1 - A-Nord
(Emden Ost - Osterath)

Antrag auf Planfeststellung nach § 19 NABEG

Regelkreuzungsprofil A-Nord

Gewässerkreuzung
offene Bauweise Bachverrohrung
M.: 1:500, 1:100

Rev.-Nr./Plan-Nr.	Datum:	Änderungsvermerk:	Bearbeiter:	Geprüft: / Abt.:
Dokumentenbez.:			gezeichnet:	Ritter
Erstellt:	November 2021		bearbeitet:	Huß
Ausgabe:	November 2021		geprüft:	Ueberfeldt